




Grube erstellen  
Leerrohr oder Kabelkanal verlegen  
Wasserabfluss empfohlen  
*Make a pit. Position the empty pipes.*

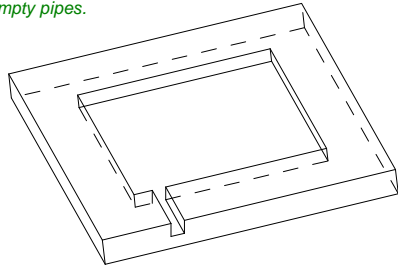

Wannen einsetzen, gegen eindruecken aussteifen, Leerrohre montieren  
Wanne ausrichten und fixieren  
Mit Fließbeton ausgießen. Nicht ruetteln.  
*Install the cassette. Secure against impress. Mount the empty pipe. Adjust the cassette and fasten it. Concrete the cassette. Do not compress!*

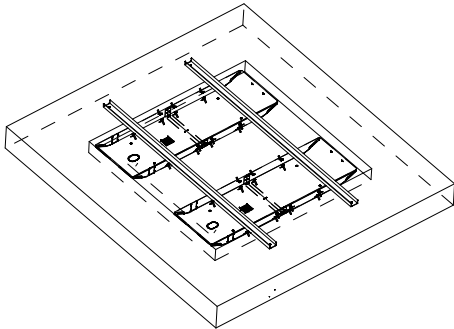

Hebebuehne einsetzen, ausrichten und verduebeln  
Leitungen anschliessen, Aggregat anschliessen.  
*Install the Lift, adjust it and dowel it. Connect the supply lines and the hydraulic unit.*

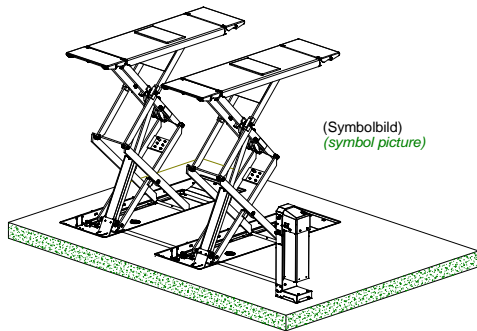

(Symbolbild)  
(symbol picture)

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.  
*We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.*

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:  
Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V, 50Hz  
Absicherung: 16 Ampere traeege  
*Prepared by customer at the operating unit: power supply: 3x400V+PE or 230V,50Hz fuse: 16 Ampere, time lag*


Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu verlaengern.  
*The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.*

Standard: mit Kabelkanal (im Lieferumfang der Wanne)  
optional: Leerrohr Unterflur  
*standard: with cable duct (belongs to scope of delivery of the cassette) optional: empty pipe in-ground*

Plan nur gueltig mit Einbauwanne 030JL45501 !  
*plan only valid with cassette 030JL45501 !*

Leerrohre mit ausreichend Ueberstand. Erst nach einsetzen und betonieren der Wanne, sind die Leerrohre entsprechend zu kuerzen und abzudichten  
*empty pipes must stand out far enough. shorten the pipes only after positioning and concreting the built-in cassette*


Betonqualitaet min. C20/25  
normal bewehrt  
*quality of concrete C20/25 normal armouring*

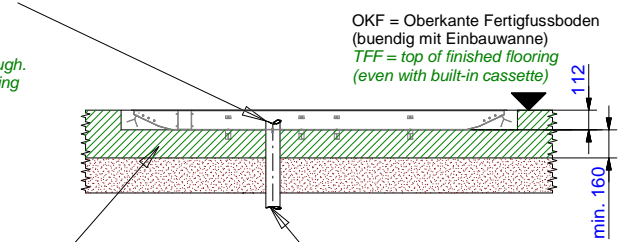

OKF = Oberkante Fertigfussboden (buendig mit Einbauwanne)  
TFF = top of finished flooring (even with built-in cassette)

Wasserabfluss empfohlen  
*water outlet recommended*

Betonqualitaet min. C20/25  
normal bewehrt  
*quality of concrete C20/25 normal armouring*

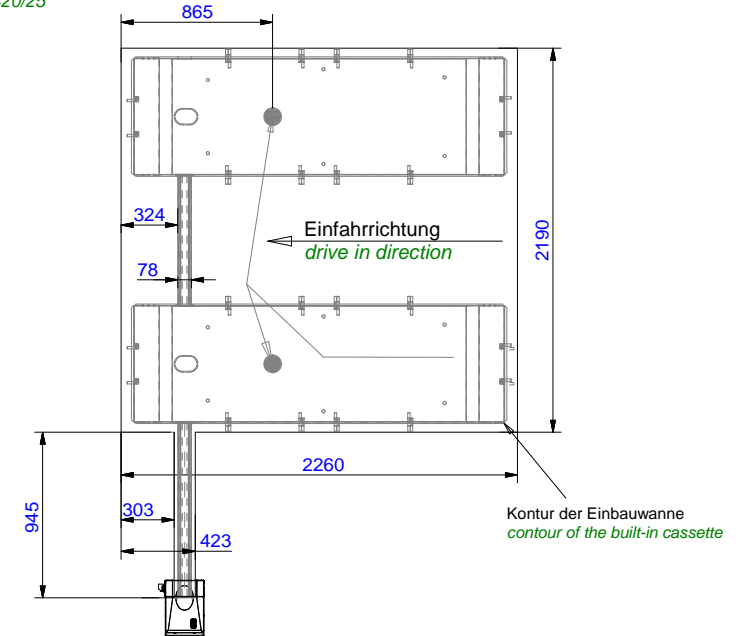

Einfahrriichtung  
*drive in direction*

Kontur der Einbauwanne  
*contour of the built-in cassette*

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!  
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

035JL00100, 035JL00092 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		Benennung / designation			
-	-	-	-	Datum	Name	<b>Jumbo 3200 NT HF</b> <b>Jumbo 3500 HF X-Tend</b> Einbauwanne mit Kabelkanal 2060mm Plattformlaenge			
-	-	-	-	Bearb.	26.06.2017			MH	
-	-	-	-	Gepr.					
-	-	-	-						
b	3500 HF X-Tend hinzu	12.10.18	MH	Korke Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de		Zeichnungsnummer / drawing number			
a	Universalaggr. hinzu	22.06.18	MH			8603_NB			
ind.	Aender. / modification	Datum	Name						