


Das Netzkabel wird von oben in die Bediensäule gefuehrt.
 Insert the power supply cable from above to the operating column

zwischen Oberkante Hebebuehne und Decke sind min. 160mm Montageabstand vorzusehen.
 keep min. 160mm distance for installation between the automotive lift and the ceiling

beidseitiges E-Set und beidseitige Bedienung optional
 E-set and operating element on both columns, is optional

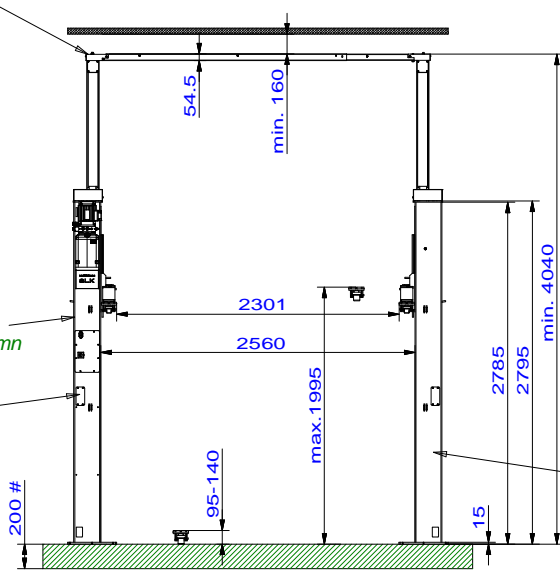

(#) Mindestbetonstaerke ohne Belag wie z.B. Fliesen / Estrich
 minimum concrete thickness without floor pavemant / tiles

Gegenseite opposite column

Fundament angeschraegt fuer Anschlussarmierung
 foundation chamfer for connection reinforcing

Quertraverse transverse traverse


Oeltank oil tank

OKF = Oberkante Fertigfussboden ohne Fliesen und Estrich
 TFF = top of finished flooring without floor pavements


Betonqualitaet min. C20/25 normal bewehrt
 quality of concrete C20/25 normal armouring

max. statische Kraefte + Momente je Sauele
 max. static forces + torque per column
 $F_z = 18\ 000\ N$
 $M_x = 11\ 080\ 500\ Nmm$
 $M_y = 12\ 825\ 000\ Nmm$

Lastverteilung:
 Load distribution:
 2:3 or 3:2 (DIN EN 1493)



Tragfaehigkeit: 3000kg
 capacity: 3000kg

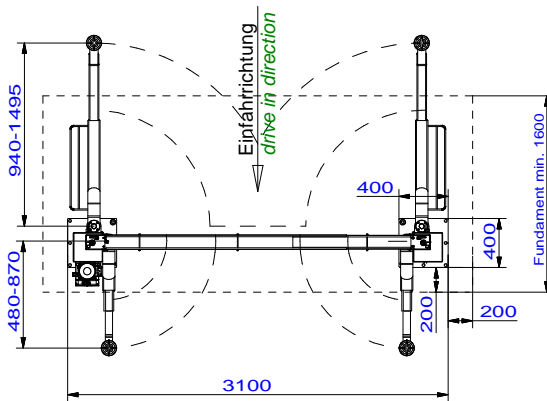

Alle MaBe in mm! / all dimensions in mm!
 Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 Absicherung: 16A traeger
 Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm²
 Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
 Prepared by customer at the operating column:
 power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 fuse: 16A, time lag
 cable: approx.2m, 5x 2.5m²
 air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar

230SLK00008 (3D CAD-Daten)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	-	-	Datum	Name
-	-	-	-	Bearb.	03.05.2018 MH
-	-	-	-	Gepr.	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
a	aktualisiert	02.08.18	MH	 Korke Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de	
ind.	Aender. / modification	Datum	Name		

Benennung / designation
HF 3000 DT
 mit doppelteleskopierbaren Tragarmen (DT),
 Klinke und einem Zylinder pro Sauele
 with double telescopic arms (DT),
 safety catch and one cylinder per column

Zeichnungsnummer / drawing number
8735_NB

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.
 We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility.
 If necessary an architect must be consulted.